


Le bon usage à l'aide de la pratique des soins : Elaboration de recommandations pour le choix du dispositif médical lors d'une injection d'insuline

Houbert A.*, Routier S.*, Libessart M.*, Mary A.*, Turbant E.***, Trouillet N.**, Rambur C.**, Desablens F.*, Petit A.*
*Pharmacie Groupe Hospitalier Sud, **Unité d'Hygiène, ***Médecine du travail, CHU Amiens

Suite à leur intégration dans les recommandations Afssaps en 2008, les aiguilles sécurisées pour stylos à insuline ont rapidement pris une place légitime dans l'arsenal des dispositifs médicaux sécurisés (DMS). Au CHU d'Amiens, ces aiguilles sécurisées ont été référencées dès 2009, et réservées pour les patients hospitalisés non-autonomes.

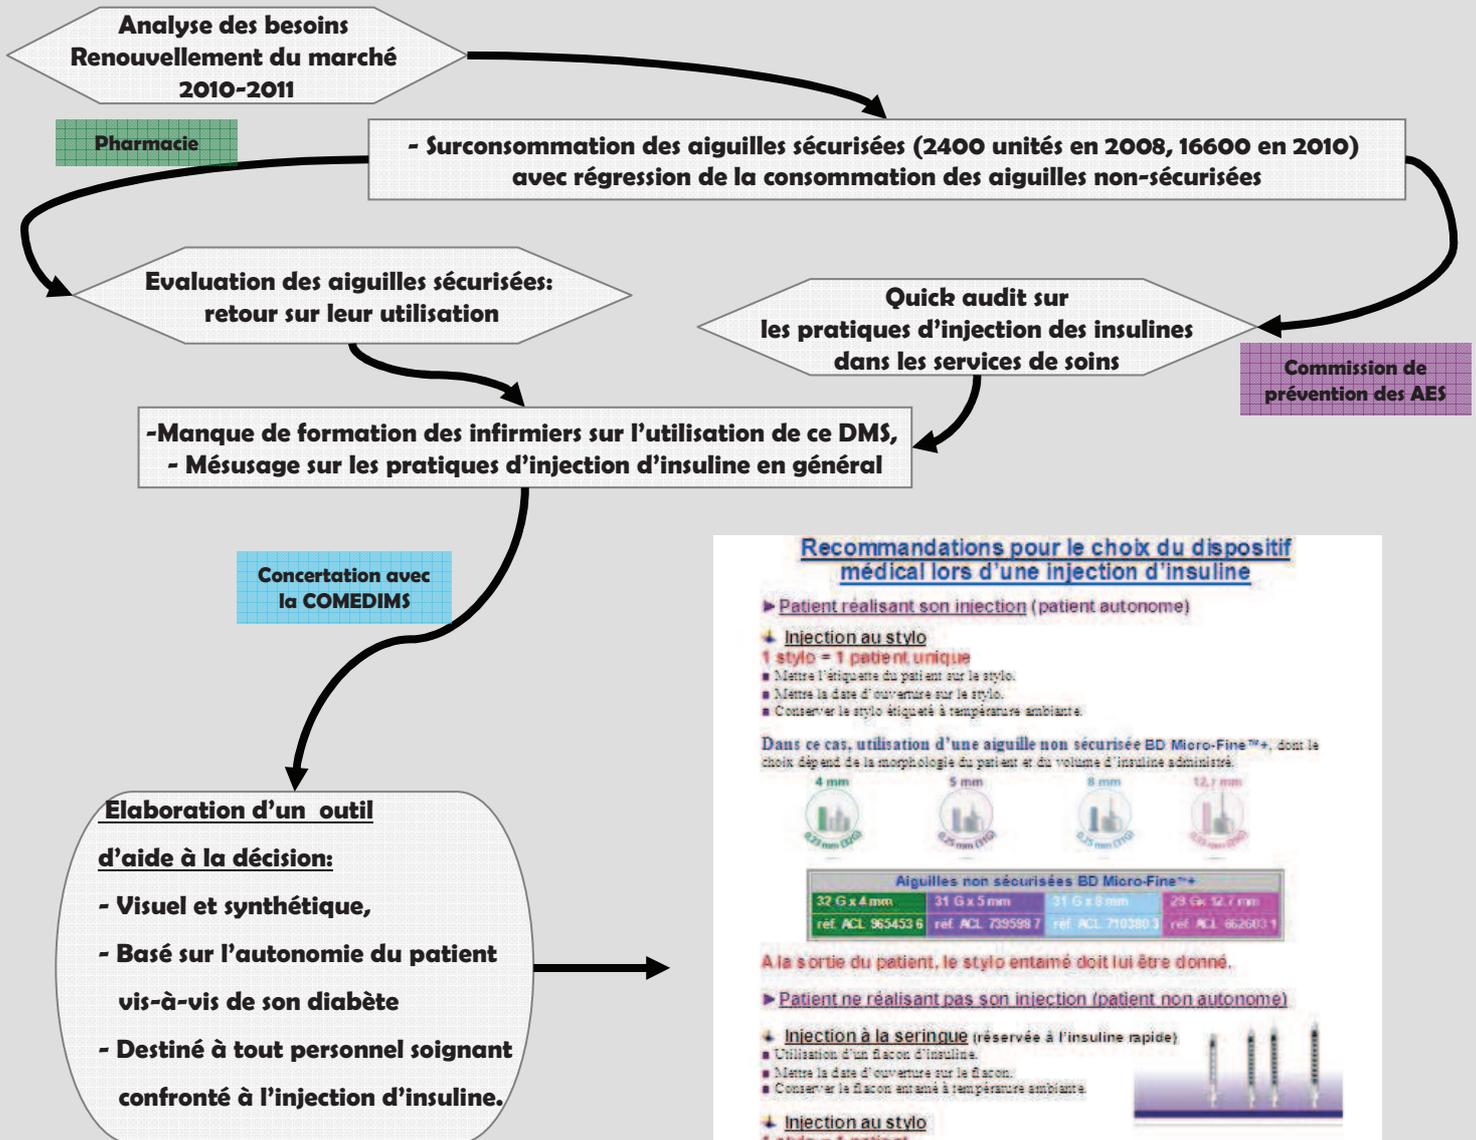

Recommandations pour le choix du dispositif médical lors d'une injection d'insuline

► **Patient réalisant son injection (patient autonome)**

✚ **Injection au stylo**
1 stylo = 1 patient unique

- Mettre l'étiquette du patient sur le stylo.
- Mettre la date d'ouverture sur le stylo.
- Conserver le stylo étiqueté à température ambiante.

Dans ce cas, utilisation d'une aiguille non sécurisée BD Micro-Fine™+, dont le choix dépend de la morphologie du patient et du volume d'insuline administré.

4 mm	5 mm	8 mm	12,7 mm
32 G x 4 mm réf. ACL 963453 6	31 G x 5 mm réf. ACL 739599 7	31 G x 8 mm réf. ACL 710380 3	29 G x 12,7 mm réf. ACL 662603 1

A la sortie du patient, le stylo entamé doit lui être donné.

► **Patient ne réalisant pas son injection (patient non autonome)**

✚ **Injection à la seringue (réservée à l'insuline rapide)**

- Utilisation d'un flacon d'insuline.
- Mettre la date d'ouverture sur le flacon.
- Conserver le flacon entamé à température ambiante.

✚ **Injection au stylo**
1 stylo = 1 patient

- Mettre l'étiquette du patient.
- Mettre la date d'ouverture sur le stylo.
- Conserver le stylo à température ambiante.

Dans ce cas, utilisation de l'aiguille sécurisée BD AutoShield™ 5mm 29G (taille 5mm DPG disponible sur commande réf. 309308).

réf. 329305

A la sortie du patient, le stylo entamé doit lui être donné.

Document édité par la commission d'évaluation de AES et la COMEDIMS - CHU Amiens le 02 mars 2011

Ce document a été diffusé à l'ensemble des services de soins par messagerie électronique et par courrier sous forme de plaquette.

L'analyse des consommations des types d'insuline selon la forme d'administration a permis d'engager un travail d'harmonisation des gammes d'insuline disponibles au CHU avec la coordination du service de diabétologie et le secteur médicament de la pharmacie.